

給水区域図

立石山浄水場

場所 岩根字立石山地内
 完成 昭和40年3月
 原水の種類 表流水(五百川・石筵川)
 浄水処理方法 急速ろ過・緩速ろ過
 一日最大浄水量 17,000m³/日
 一日平均浄水量 10,638m³/日(H24年度)

平田石浄水場

場所 稲沢字平田石地内
 完成 平成11年3月
 原水の種類 深井戸・浅井戸(稲沢字平田石地内)
 浄水処理方法 急速ろ過
 一日最大浄水量 2,010m³/日
 一日平均浄水量 546m³/日(H24年度)





立石山浄水場



平田石浄水場



小山浄水場

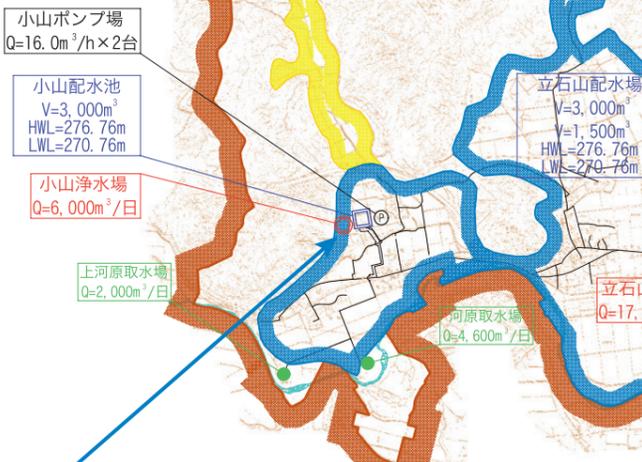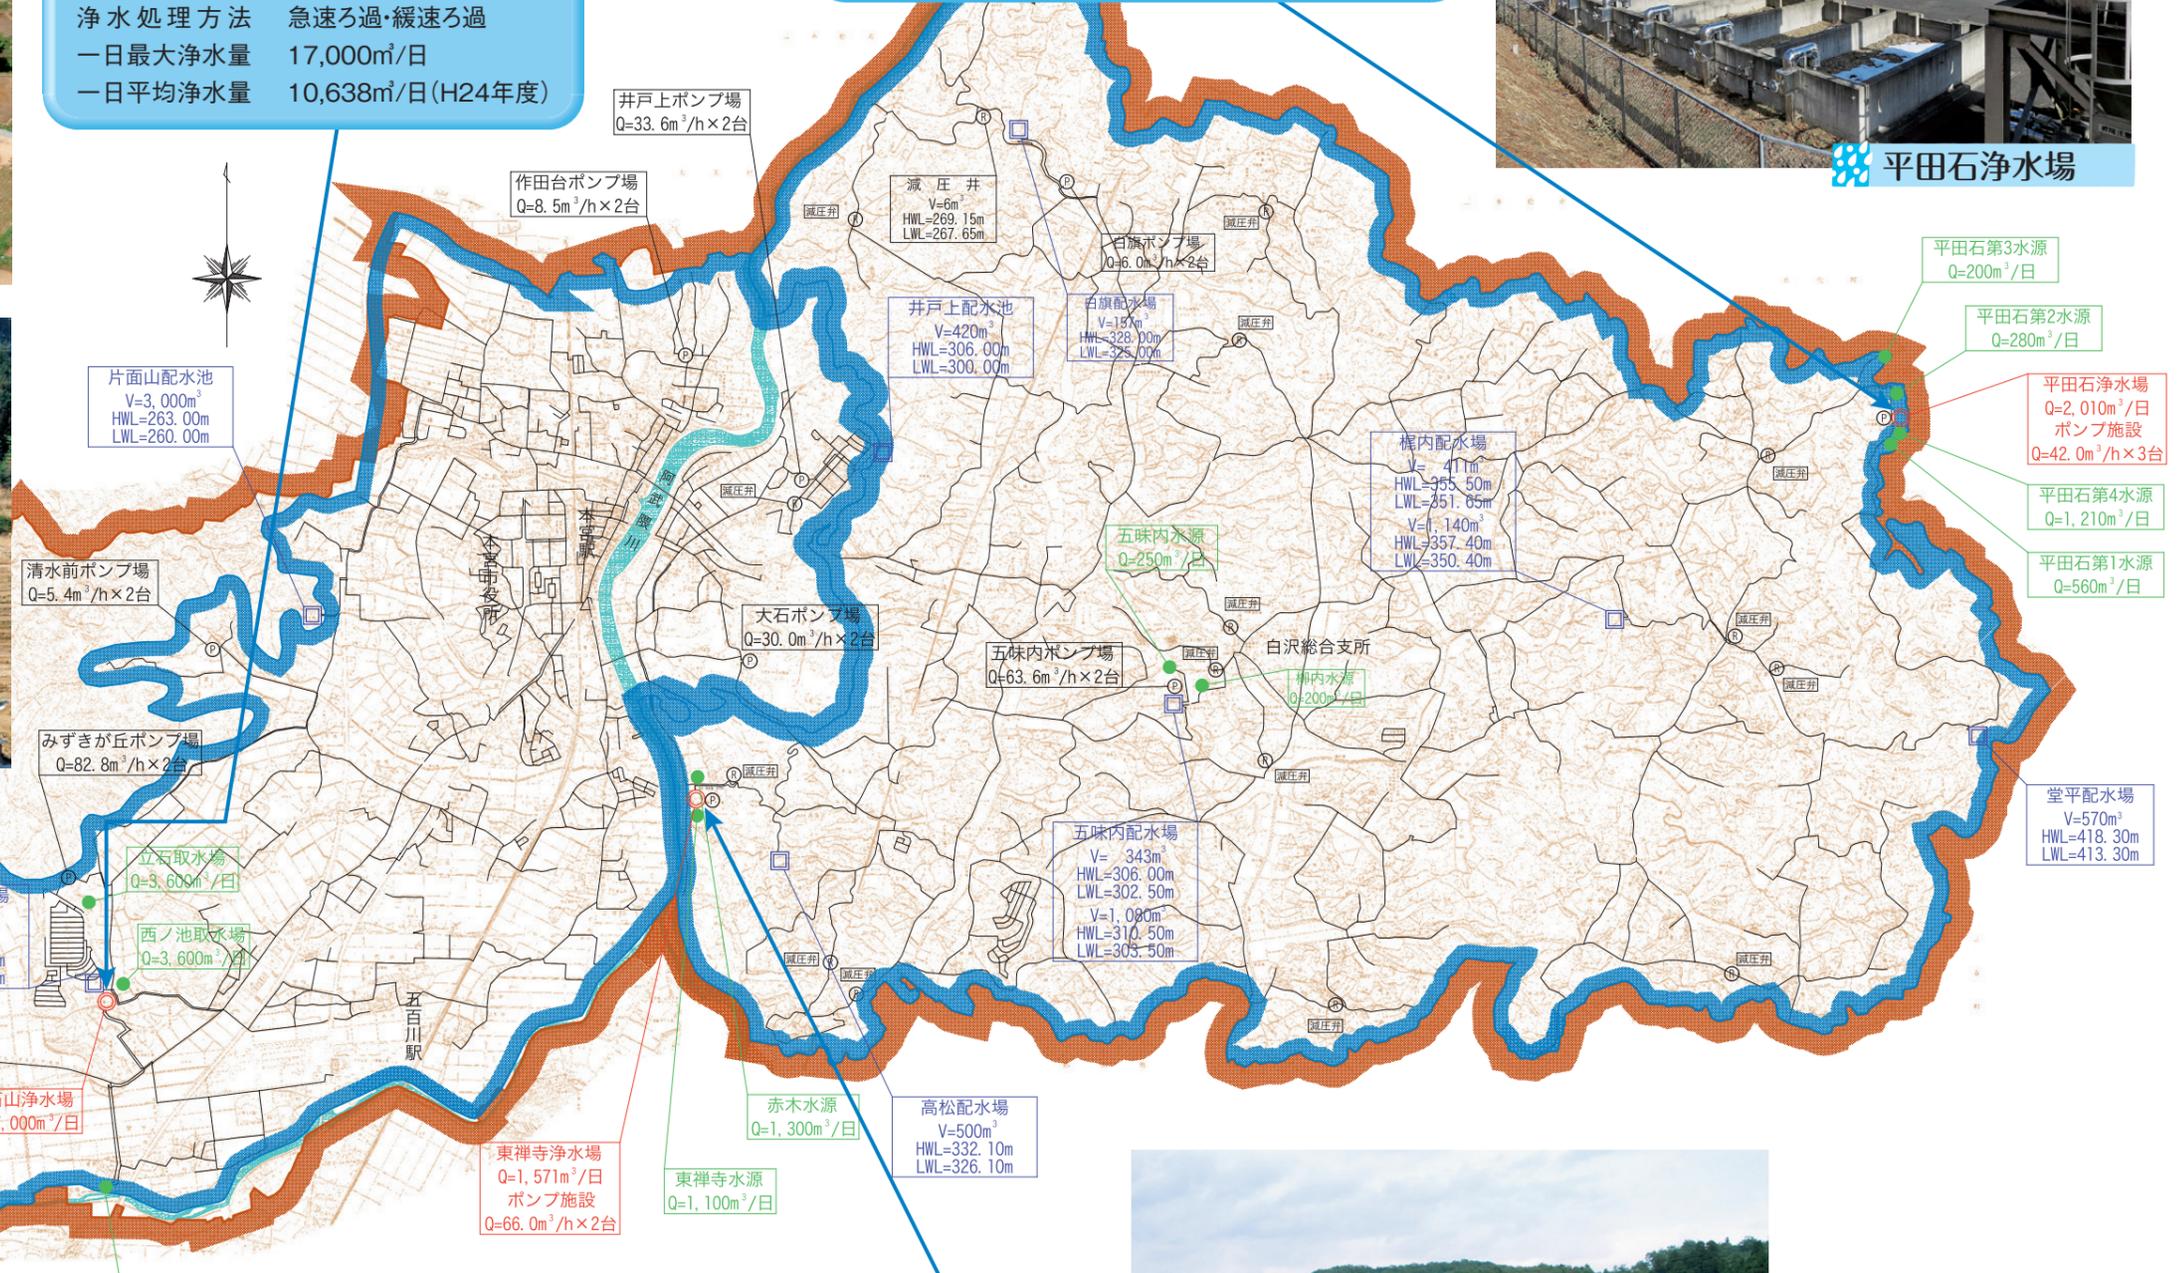

小山浄水場

場所 岩根字小山地内
 完成 平成6年3月
 原水の種類 浅井戸(岩根字上河原地内外)
 浄水処理方法 急速ろ過
 一日最大浄水量 6,000m³/日
 一日平均浄水量 2,752m³/日(H24年度)

東禅寺浄水場

場所 糠沢字東禅寺地内
 完成 平成4年3月
 原水の種類 浅井戸(糠沢字東禅寺地内)
 浄水処理方法 急速ろ過
 一日最大浄水量 1,571m³/日
 一日平均浄水量 905m³/日(H24年度)



東禅寺浄水場

凡例	
	配水場
	浄水場
	水源
	ポンプ場
	減圧弁
	行政区域
	給水区域
	大玉村給水区域